


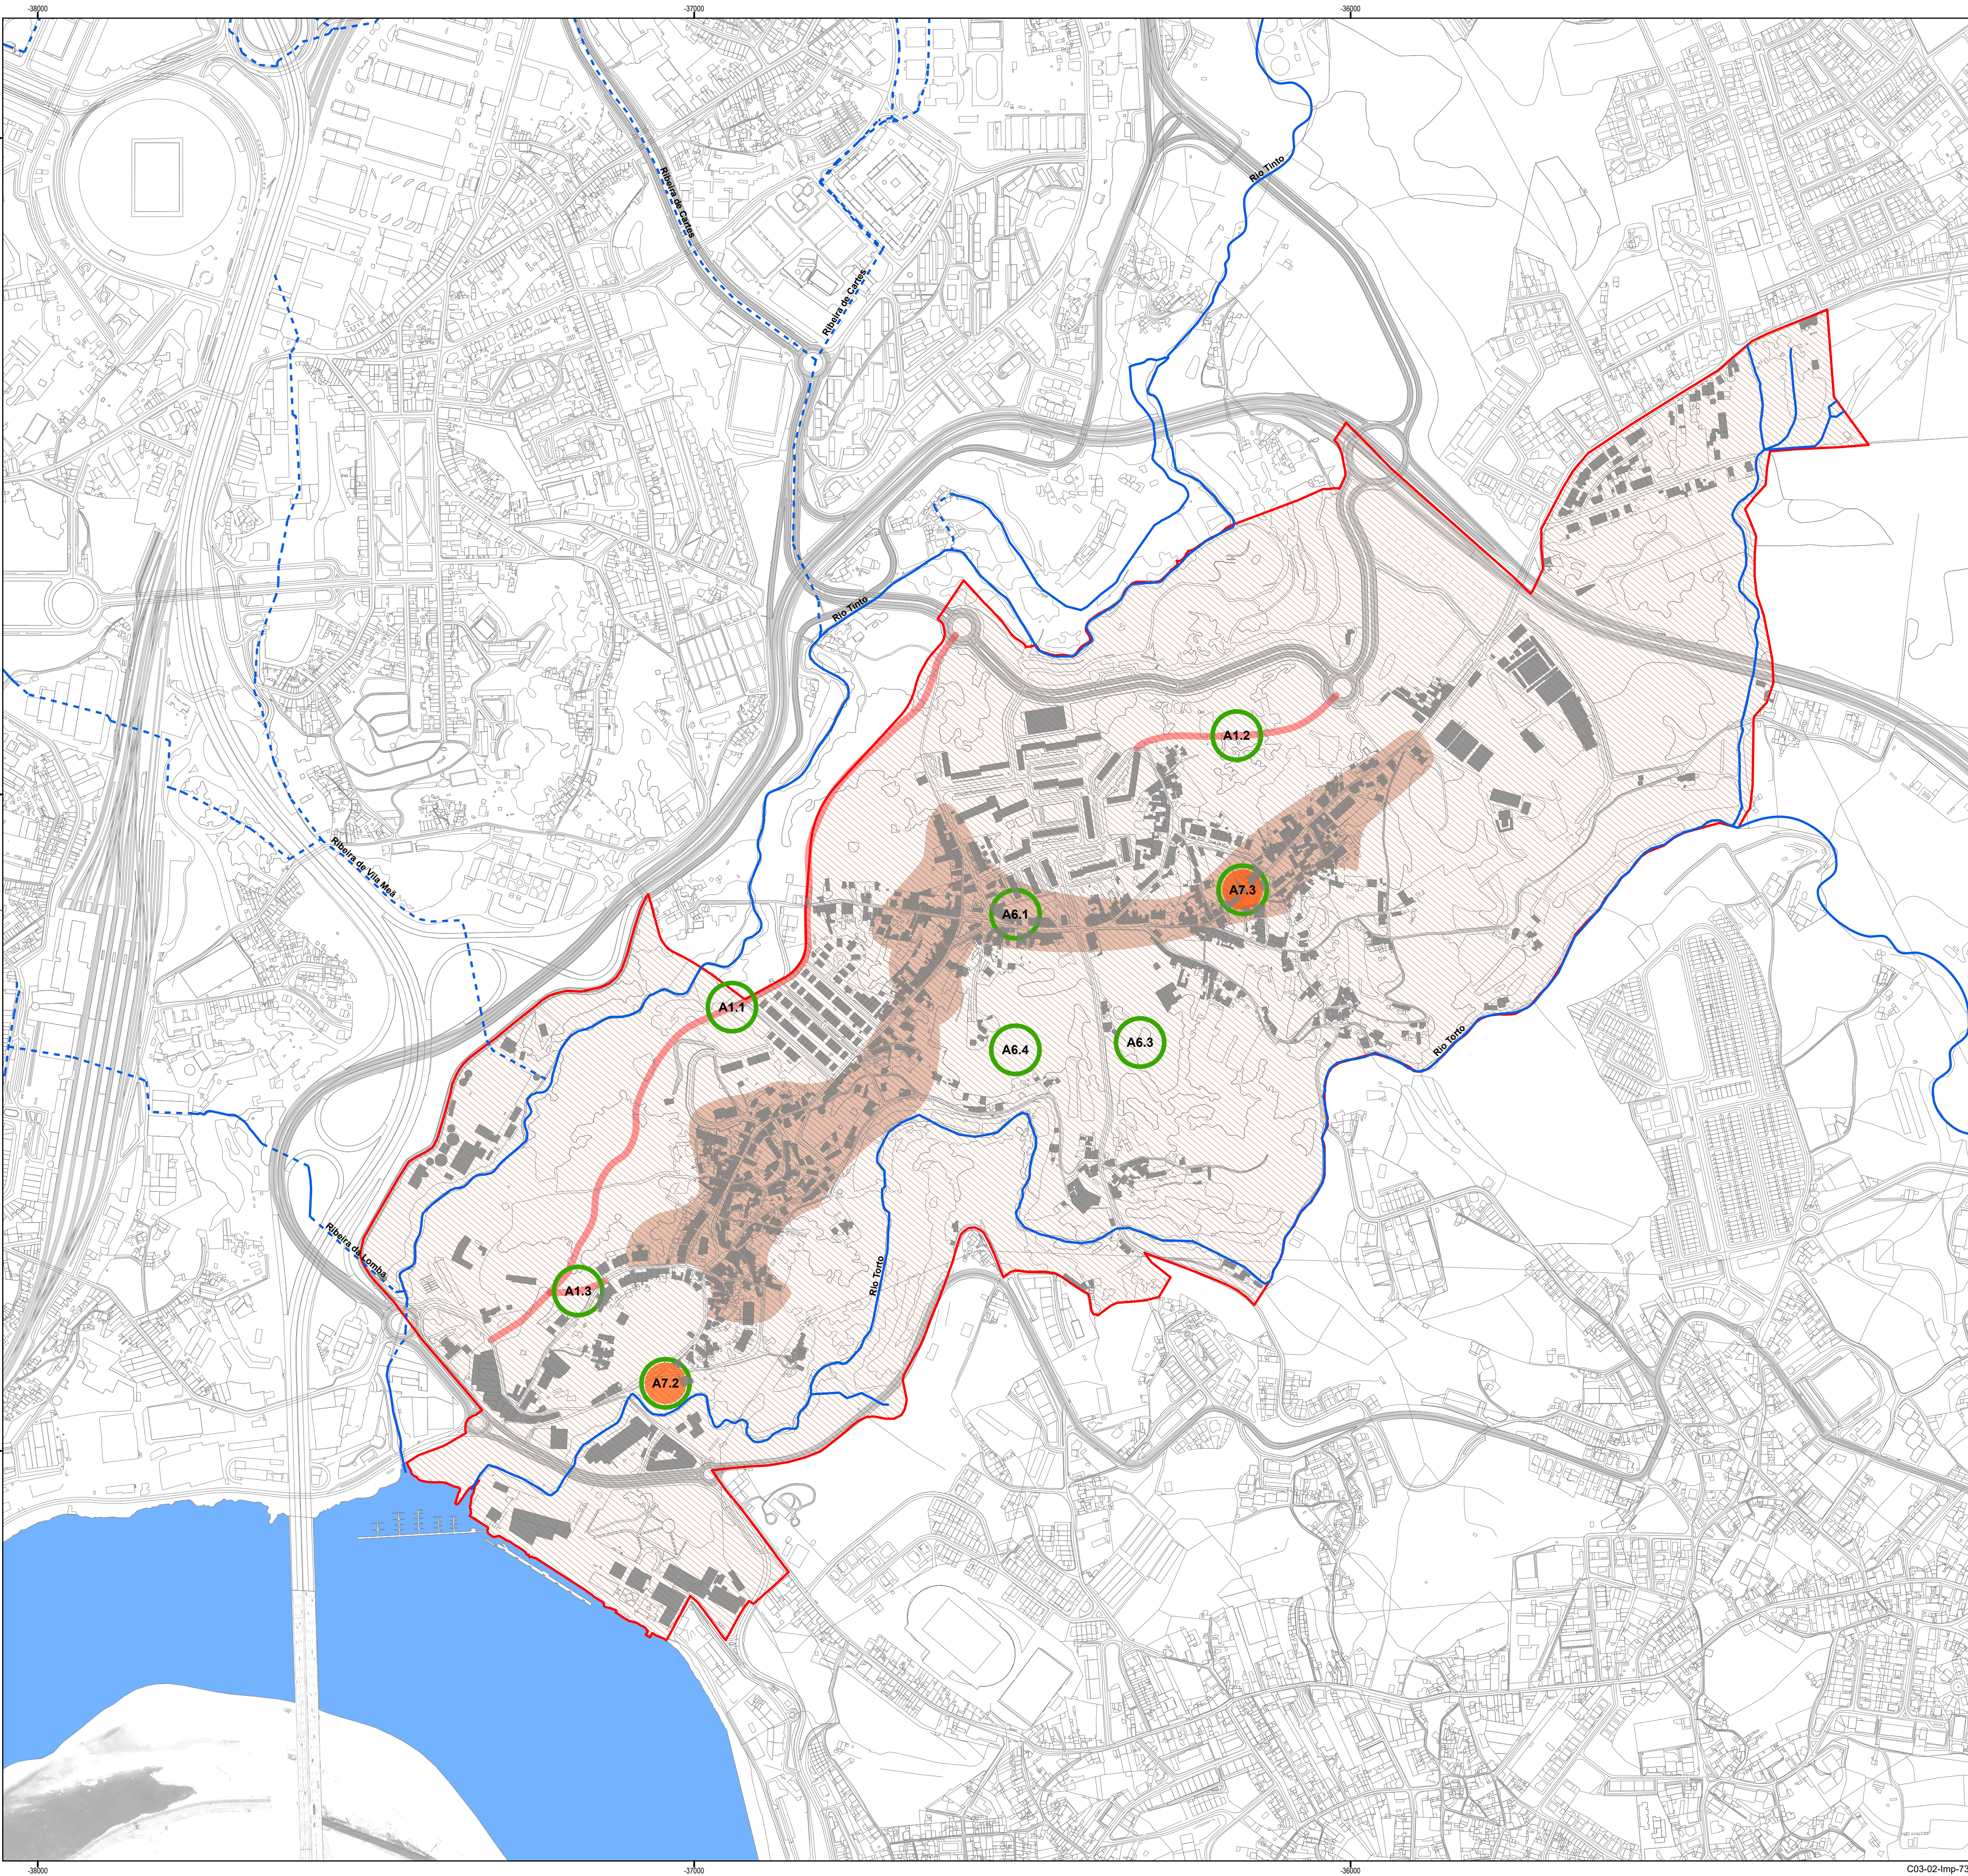

- Limite | ARU Azevedo
- Edificado
- Edificado
- Linhas de água
- Linha de água a céu aberto
- Linha de água enterrada

PROJETOS ESTRUTURANTES (PE) E AÇÕES (A) PRIORITÁRIAS

- PE1.

 Ligações viárias estruturantes
 - A1.1. Criação da via estruturante do parque Oriental para ligação do Freixo à rotunda do Ribeirinho
 - A1.2. Execução do eixo urbano complementar de ligação da Granja ao nó das Areias
 - A1.3. Criação da via alternativa à rua da Senhora da Hora
- PE6.

 Património edificado, conjuntos e lugares
 - A6.1. Elaboração de estudo para o reordenamento e a qualificação urbana
 - A6.3. Reabilitação do edificado degradado
 - A6.4. Reabilitação do edificado tipo “ilha”
- PE7.

 Equipamentos coletivos
 - A7.2. Reabilitação do campo de futebol juvenil da Associação Branco e Negro, Vitória e Campanhã, na rua da Levada
 - A7.3. Instalação da extensão da unidade de saúde familiar de Azevedo de Campanhã em parcela da junta de freguesia

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
DIREÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO URBANO
DIVISÃO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO





ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
ORU DE AZEVEDO

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA
Ações Prioritárias

DATA: janeiro de 2024

ESCALA 1:5.000



Entidade proprietária: Município do Porto
Entidade produtora e data da edição: ARTOP Aerotopográfica, Lda, em 2017
Processo de homologação nº 392 - 24/10/2017 (DGT) - Lote A e B
Processo de homologação nº 436 - 23/11/2017 (DGT) - Lote C
Processo de homologação nº 437 - 28/11/2017 (DGT) - Lote D
Coordenadas: Datas Homologadas de 2021 com resolução de 25cm georreferenciadas em ETRS89/PT-TM06. Proprietário: Área Metropolitana do Porto

Cartografia Base de Referência: 1:1.000
Sistema de referência: Planimétrico: PT-TM06/ETRS89; Altimétrico: Datum Altimétrico - Mareógrafo de Cascais
Escala das curvas de nível: 5m
Exatidão Posicional: planimétrica <±0,10m / altimétrica <±0,25m
Exatidão Temática: Completada - % admissível de erros de omissão e comissão < 5%; Classificação - % admissível de erros < 5%