


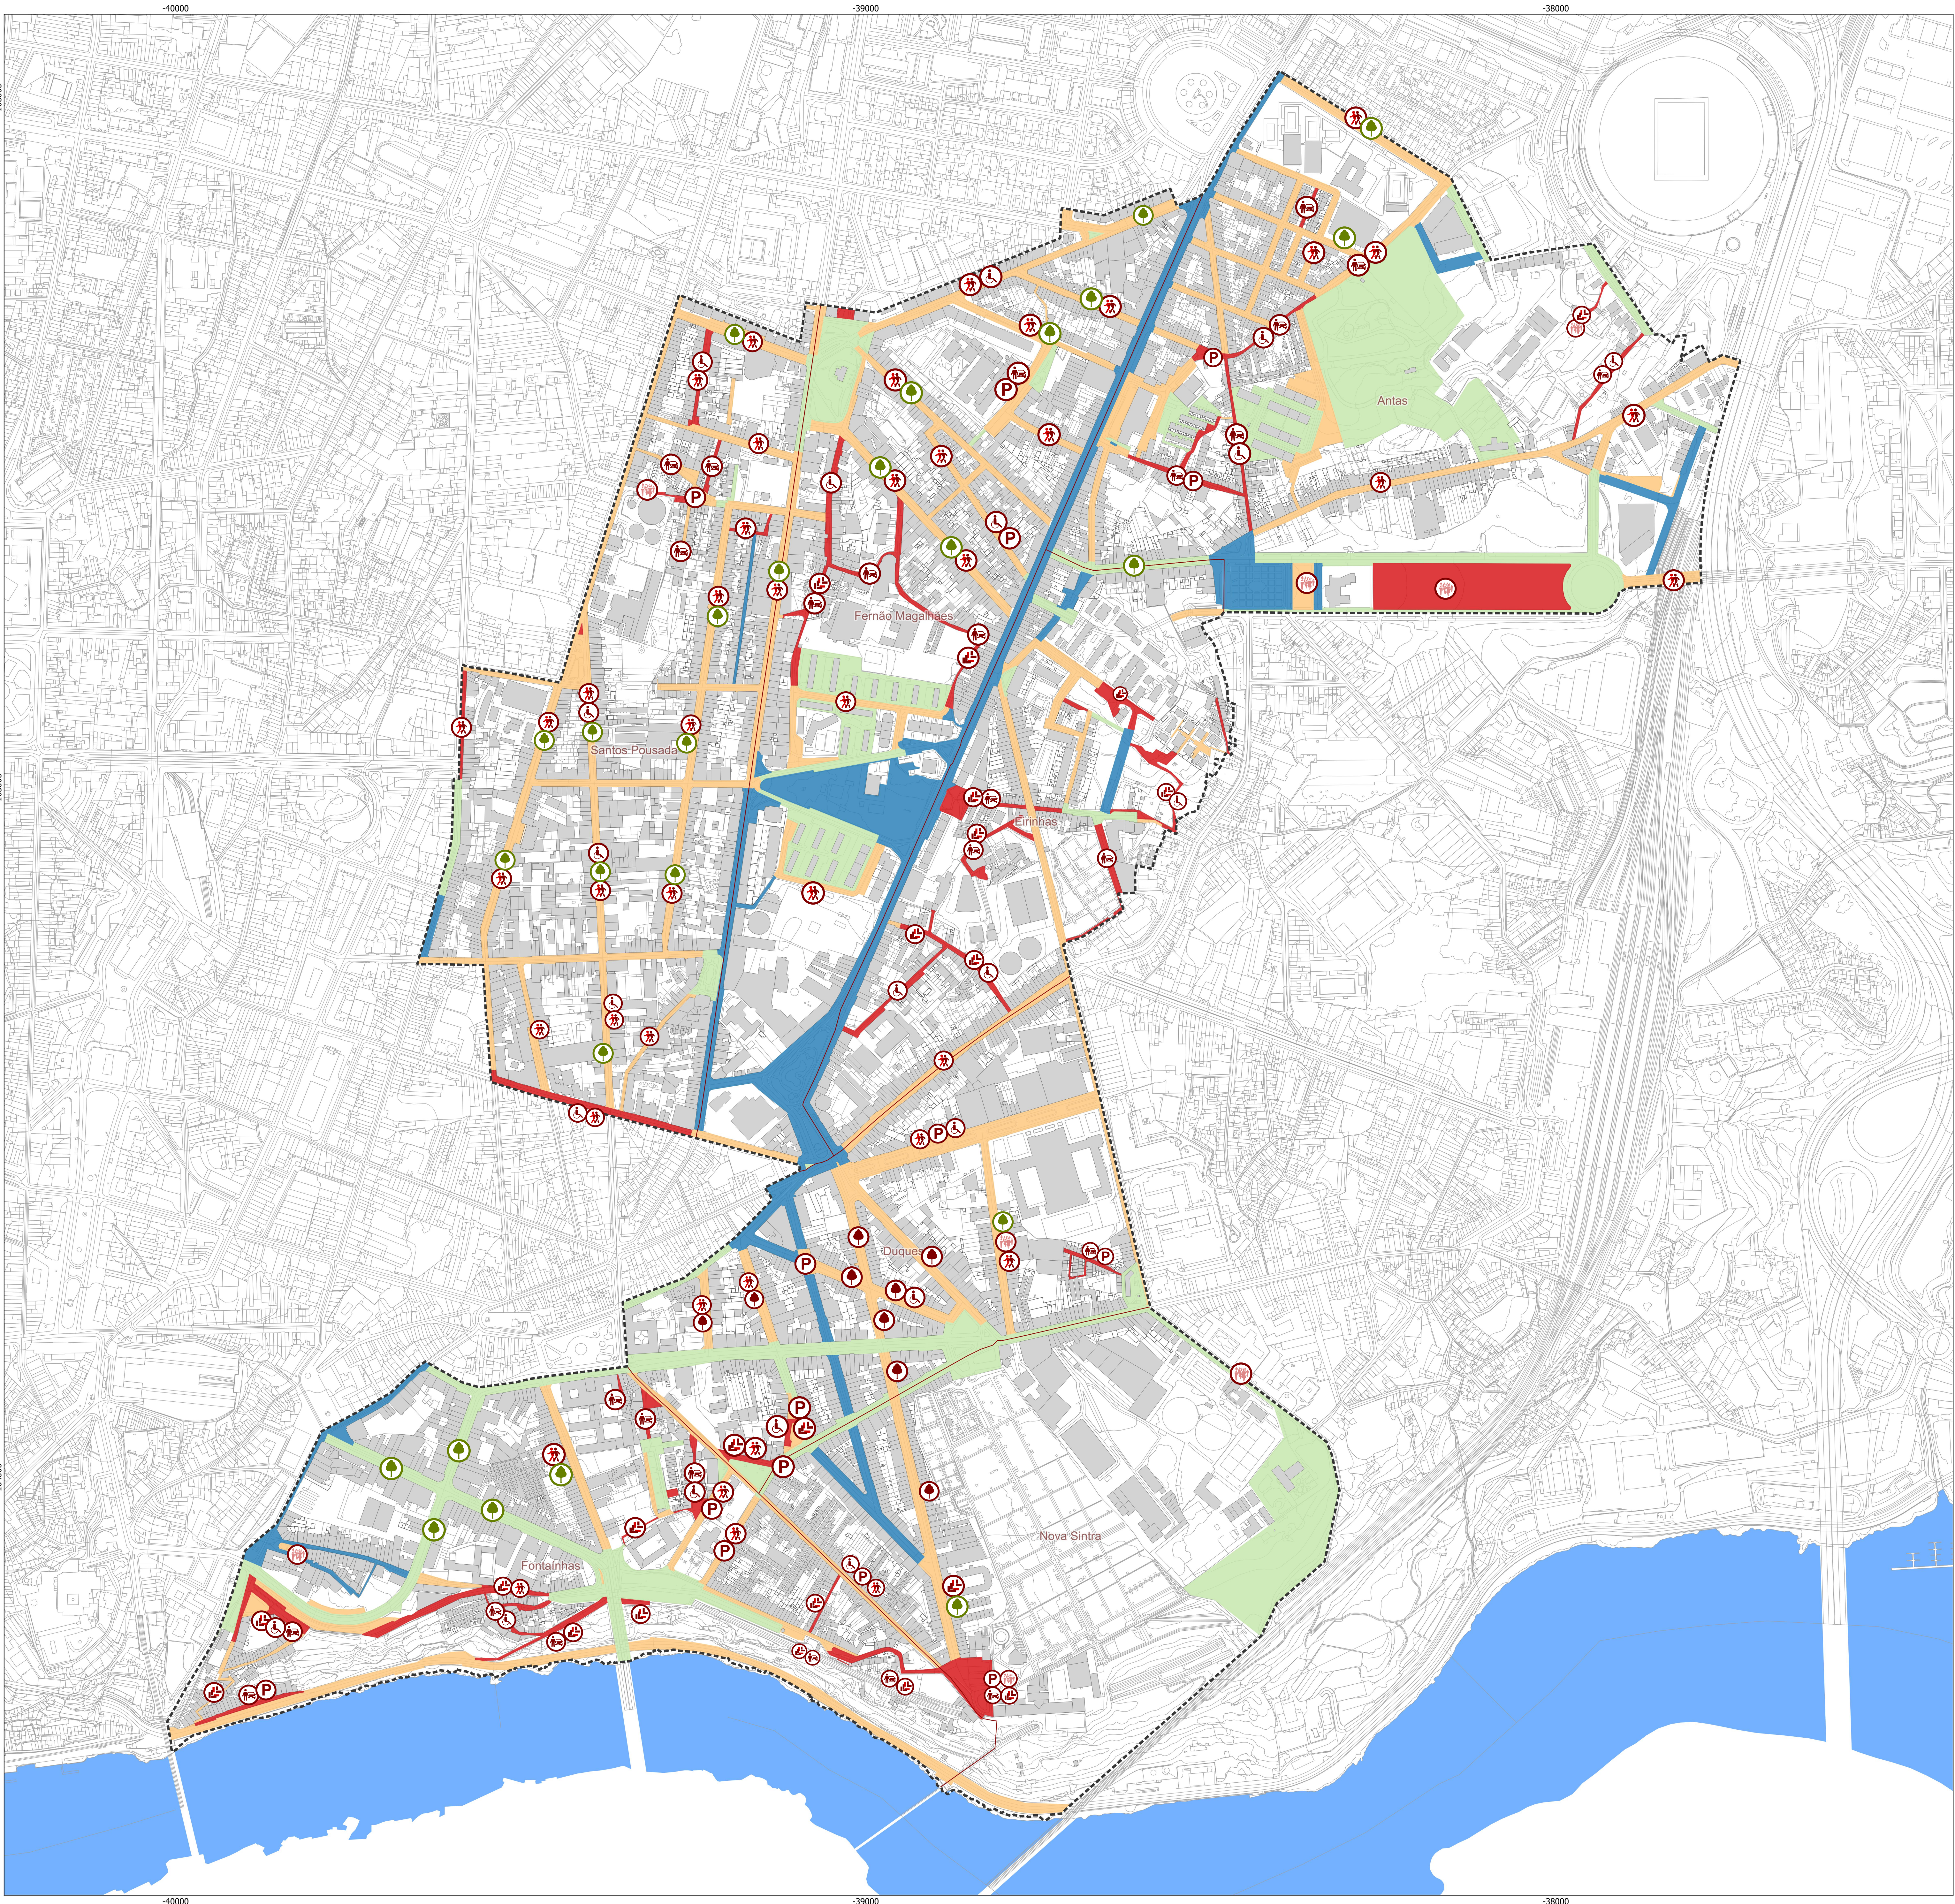


- Limite | ARU do Bonfim
— Limite | Unidades Territoriais
- Qualidade Espacial dos Espaços Públicos**
- Excelente
 - Adequada
 - Moderada
 - Inadequada
- Disfuncionalidades urbanas**
- Sem clareza espacial / Insegurança pedonal / Sem sinalização de zona de coexistência
 - Sem rampas
 - Estacionamentos irregulares
 - Passeios estreitos / Insegurança pedonal
 - Mau estado de conservação
 - Espaços com pouca permanência
 - Falta de vitalidade urbana
 - Arborização sem caldeiras
 - Carência de arborização / Arborização oportuna

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
DIREÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO URBANO
DIVISÃO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
ORU DO BONFIM

Anexo 1 - 07 - Disfuncionalidades Urbanas dos Espaços Públicos
Levantamento territorial entre agosto e novembro de 2024
Data de elaboração: março de 2025



Entidade proprietária: Município do Porto
Entidade produtora e data de edição: ARUOP, Aerotopográfica, Lda, em 2017
Cartografia Base de Referência: 1:11.000
Sistema de referência: Planimétrico: PT-TM06/ETRS89; Altimétrico: Datum Altimétrico - Marégrafo de Cascais
Equidistância das curvas de nível: 5m
Exatidão Posicional: planimetria = <0,18m / altimetria = <0,25m
Exatidão Temática: Completude - % admissível de erros de omissão e comissão < 5%; Classificação - % admissível de erros < 5%